

ÉQUIPEMENTS D'ALARME INCENDIE

Type 4 à piles radio (code article 01330401)

Conforme à la norme : NF S 61-936 - IP40.

La Type 4 à PILES RADIO est particulièrement recommandé dans les cas où la modification de l'infrastructure du bâtiment est restreinte.

Il trouve aussi son emploi lorsque le passage de câbles est difficile, facilitant ainsi son installation.

Chaque TYPE 4 à PILES RADIO est émetteur et récepteur à la fois (transpondeur), ce qui permet d'étendre à l'infini le dispositif avec une portée de 400 m en champ libre ou 100 m en champ obstrué.

Déclencheur manuel (D.M.).

1 pile 9 V 6LR61 alcaline + 2 piles 1,5 V type AA alcaline.

L'appareil doit être fixé à une hauteur d'environ 1,5 m du sol.

L'action du déclencheur manuel engendre le déclenchement immédiat de l'avertisseur sonore.



Type 4 à piles (code article 01330400)

Type 4 - 1 boucle (code article 01330402)

Type 4 - 2 boucles (code article 01330403)

Type 4 - 4 boucles (code article 01330404)



Type 4 - 1 boucle



Type 4 - 4 boucles

ALARME

Système de sécurité incendie de catégorie E.

Classe II, IP40.

Boîtier ABS coloris blanc : 265 x 150 x 53 mm.

Diffuseur sonore conforme NFS 32-001

Alimentation 230V, 50 Hz +/- 10%



Autonomie : 24 heures en veille et 5 minutes en alarme.

Batteries Ni-MH-600 mAh.

Alarme évacuation générale de 5 minutes.

Alarme restreinte réglable de 0 à 5 minutes avec signalisation visuelle et sonore sur le tableau de signalisation (le tableau de temporisation est située sur la carte d'alimentation du coffret).

Mode ESSAI permettant une installation plus rapide.

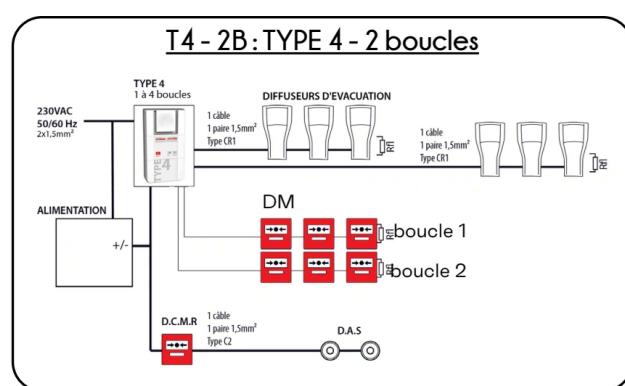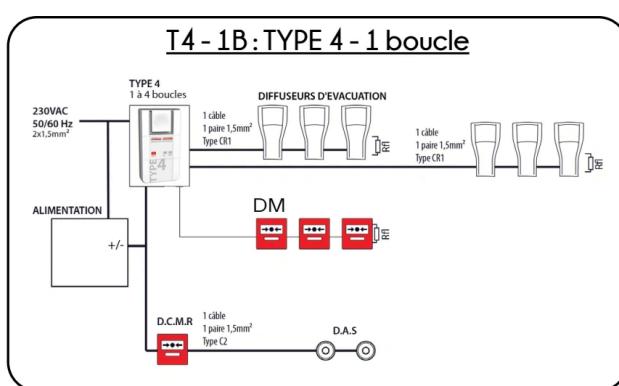

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.

Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - France
Tél : +33 (0)1 64 25 44 00 - www.rot-incendie.com



ÉQUIPEMENTS D'ALARME INCENDIE

Déclencheur manuel radio (code article 01330407)

Déclencheur manuel (code article 01330405)

Déclencheur manuel étanche (code article 01330406)

Conforme à la norme : EN54-11 et NF S 61-936.

Les déclencheurs manuels à membrane déformable peuvent être utilisés dans les S.S.I. de catégories A, B, C, D ou E.

Il a été conçu pour permettre à l'utilisateur de :

- mieux visualiser l'état d'alarme de l'appareil.
- l'actionner et le réarmer autant de fois que nécessaire grâce à sa membrane auto déformante qui évite le changement de la vitre.



4710R1-RF2
4710R1



4713R1C

Diffuseur sonore (code article 01330408)

Diffuseur sonore étanche (code article 01330409)

Diffuseur sonore + visuel (code article 01330410)

Diffuseur sonore + radio (code article 01330440)



STILIC



TT4DSL-RF2

Conforme à la norme : EN54-3 et NF S 32-001

L'avertisseur sonore peut s'intégrer dans tous les types de décoration.

Il peut être raccordé sur tous les systèmes d'alarmes existants.

Son boîtier avec un design moderne lui permet de s'intégrer parfaitement dans les locaux publics.

Le réhausseur fourni avec la sirène facilite le passage de câbles et son installation.*



STILICFLASH



ALTO-E

ALARMES

Dispositif visuel alarme (code article 01330412)

Dispositif visuel radio (code article 01330413)

L'objectif d'un DVAF est d'avertir la ou les personnes situées à l'intérieur ou à proximité d'un bâtiment, d'une urgence incendie afin de permettre la prise de mesures appropriées. Ce dispositif est indispensable pour garantir la sécurité des visiteurs malentendants, et leur fournir l'assurance d'être prévenus en cas de danger.



DVAF



TT4DL-RF2



DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.

Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - France
Tél : +33 (0)1 64 25 44 00 - www.rot-incendie.com



Cert. N° 201-FB-0100
ISO 9001 : 2015